


p.p.93,00mn.p.m.

ZAGŁĘBIENIE (do ter. istn.)	1,36	1,33	1,33	1,35
RZĘDNE TERENU PROJ.	102,00	102,00	102,00	102,00
RZĘDNE TERENU ISTN.			101,97	101,95
RZĘDNE OSI RUROCIĄGU	100,64	100,64	100,63	100,60
SPADKI	7,2%		6,03m	
ŚREDNICE, MATERIAŁ	d 90 PEHD SDR 17			
ODLEGŁOŚCI NARASTAJĄCE	0,00	0,50	1,55	5,29
				6,03

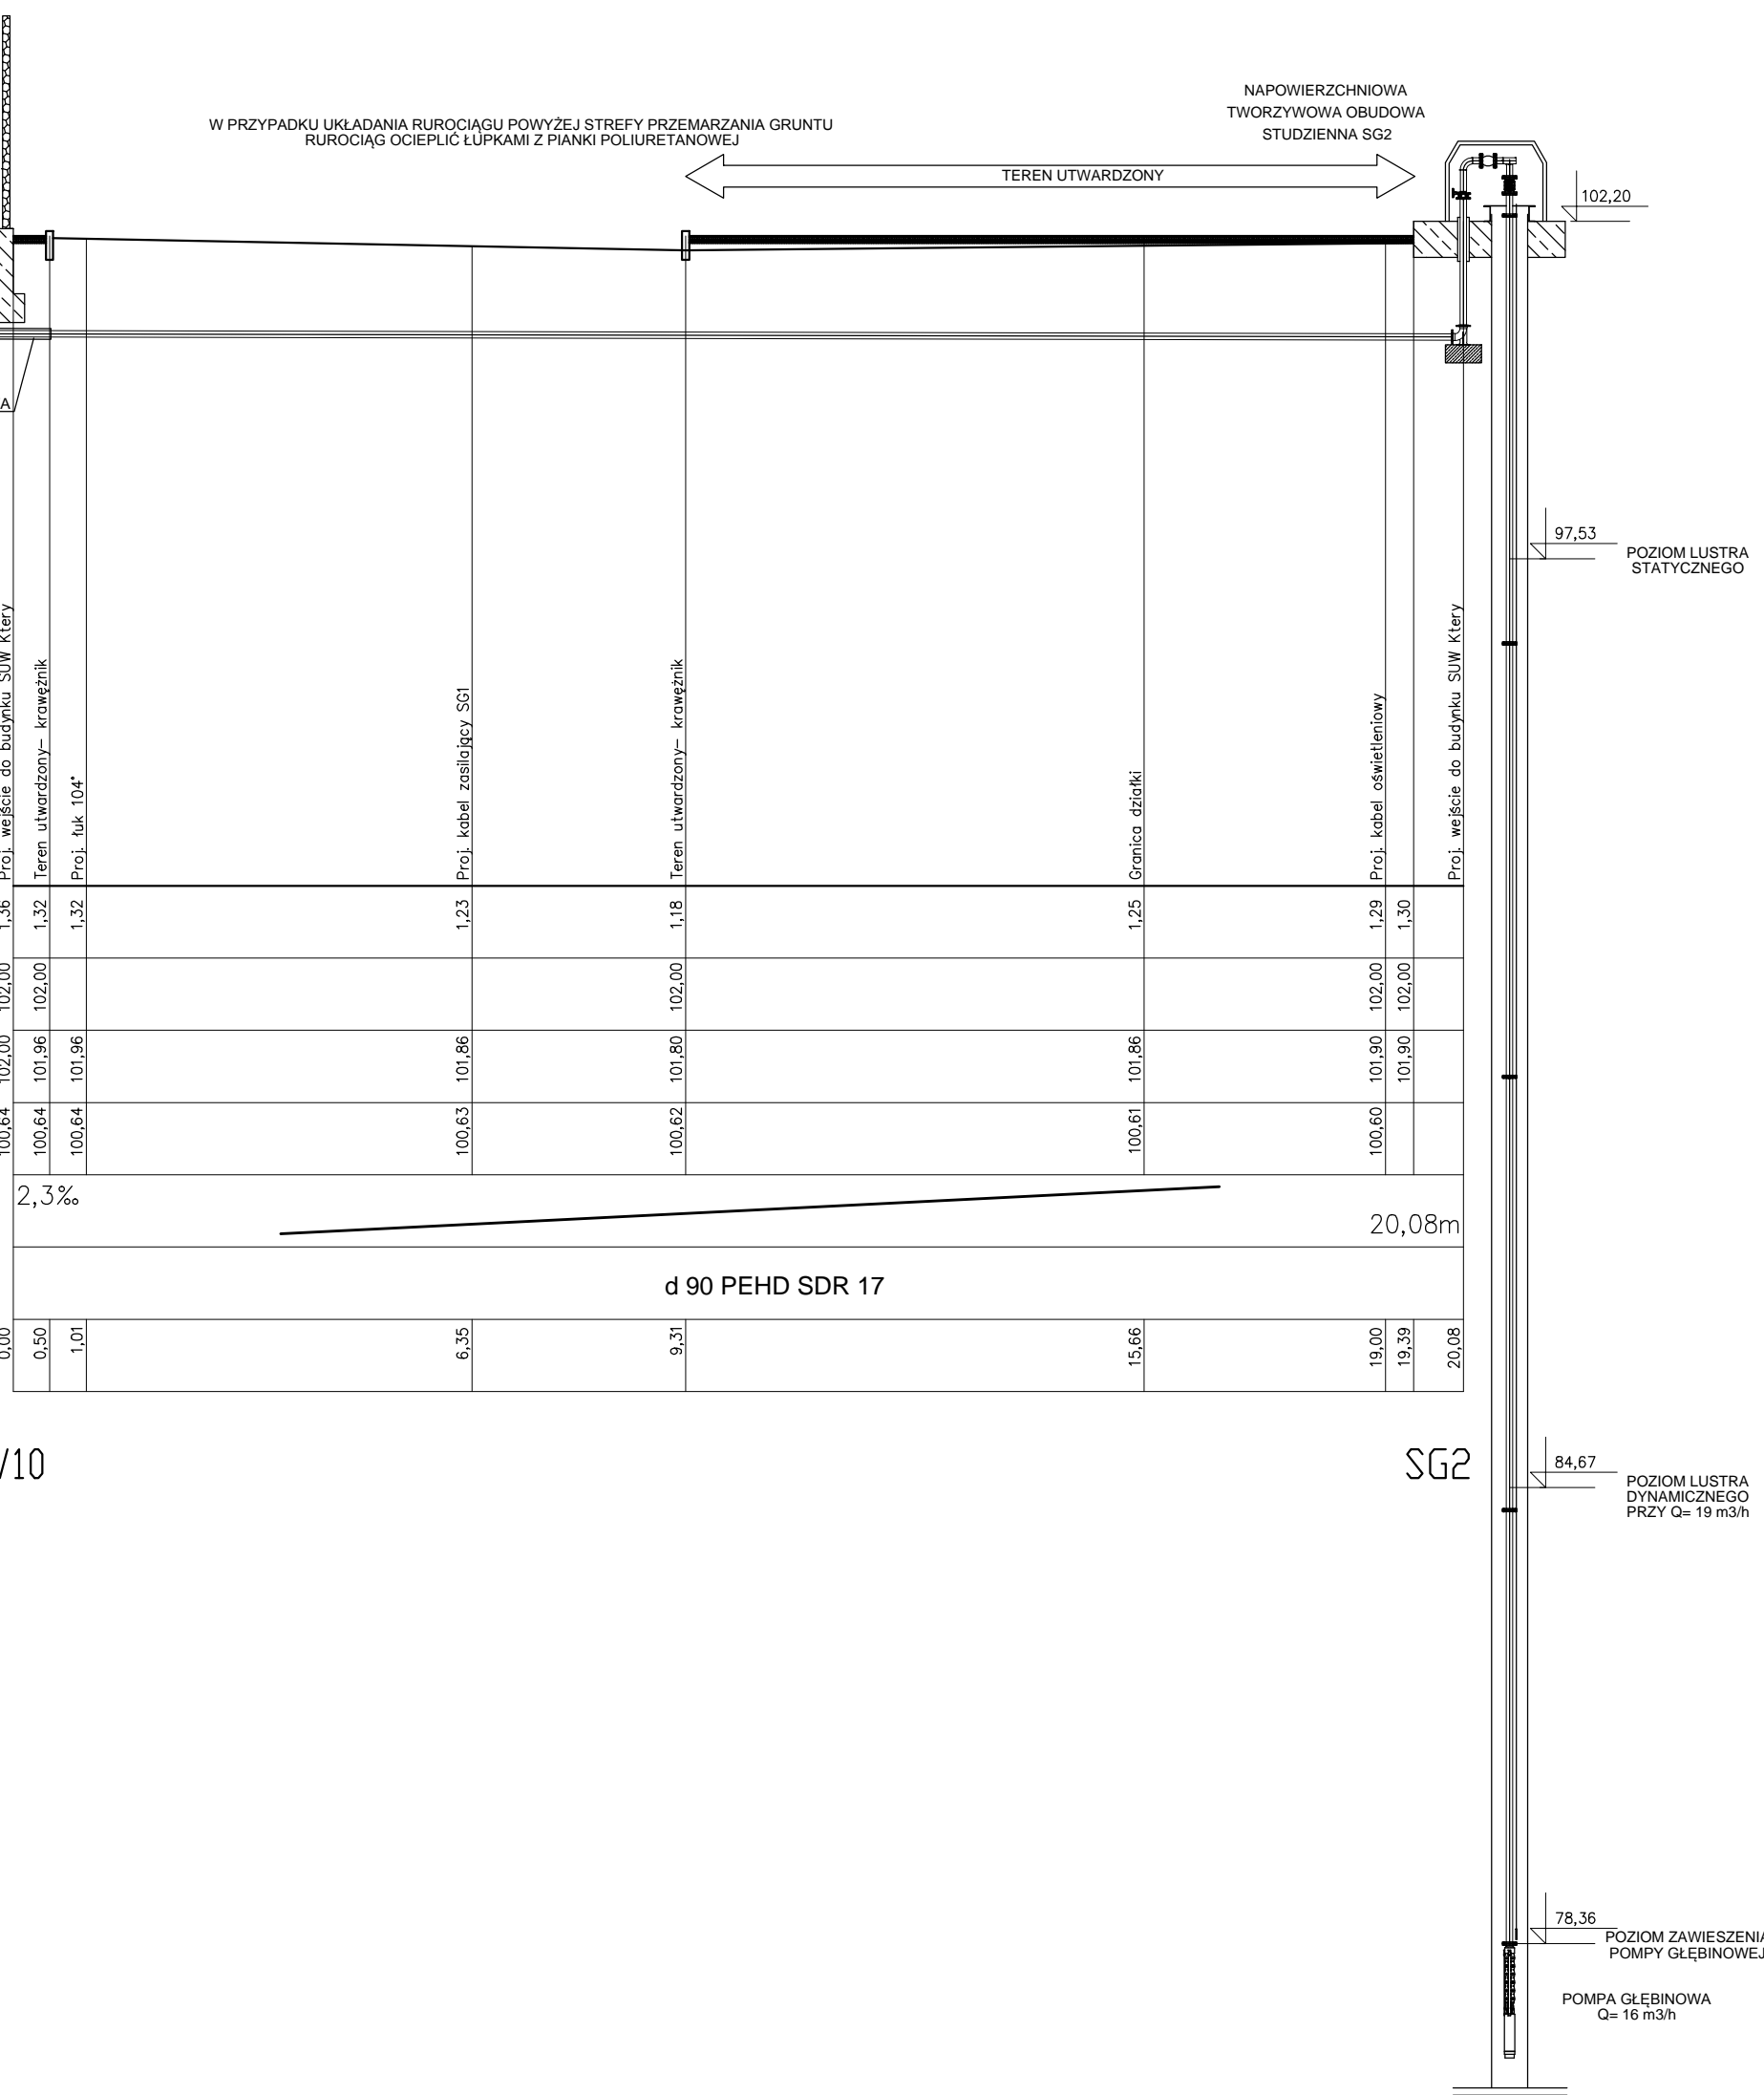

UZDATNIANIE WODY

www.watertech.pl

WATERTECH

Łódź 91 - 496, ul. Świtezianki 16,
tel. (42) 658 85 11, (42) 658 89 11, fax (42) 658 85 57,
e-mail: biuro@watertech.pl, http://www.watertech.pl
NIP: 732 000 78 75

Investor:
Gmina Krzyżanów
Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów

Nazwa inwestycji:
BUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI KTERY ORAZ BUDOWA SIECIOWYCH ZBIORNIKÓW WODY PITNEJ WRAZ Z POMPOWNIĄ SIECIOWĄ W MIEJSCOWOŚCI SIEMIENIE, GMINA KRZYŻANÓW.

Adres inwestycji:
1) STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI KTERY: DZIAŁKI NR 86/2, 85/2, 85/3, 86/6, 86/3, 86/5, 86/4, 16/4, 16/3, 306
2) POMPOWNIĄ SIECIOWĄ WODY I SIEĆ WODOCIĄGOWA W MIEJSCOWOŚCI SIEMIENIE: DZIAŁKI NR 63/1, 63/2, 60, 111, 108/3 GMINA KRZYŻANÓW

Faza opracowania:
PROJEKT BUDOWALNY

Branda:
TECHNOLOGICZNA I SANITARNA

Projektant:
inż. Marian Kozłowski

Nr ewid. uprawnień:
nr upr. 143/71 Łw

Podpis:

Współpraca:
mgr inż. Daria Kowalczyk

Nr uprawnień:

Podpis:

Współpraca:

Nr uprawnień:

Podpis:

Sprawdzający:
mgr inż. Marek Szulc

Nr uprawnień:
ŁOD/1592/PWOS/11

Podpis:

Nazwa rysunku:
Profil podłużny zewnętrznej instalacji wodociągowej część II

Skala:
1:100/100

Nr rysunku:
2016/01/09/PB/TS/4007

Data opracowania:
maj 2016 r.

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność firmy WATERTECH Dąbka Grzelek-Kowalczyk i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.